

Especificaciones/Fichas técnicas

UltraVent - Tipos 6-1/1, 10-1/1



Número de artículo

60.75.134

Descripción

La UltraVent absorbe los vapores procedentes del equipo gracias a su tecnología de condensación. Esta campana de recirculación no requiere una conexión exterior ni la ampliación del sistema de ventilación existente. La instalación de la campana es sencilla y puede realizarse a posteriori en cualquier momento.



Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

- Control de la potencia inteligente con ajuste sin tramos automático de la potencia de extracción a la cantidad de vapor saliente
- Incremento automático de la potencia de extracción al abrir la puerta de la cámara de cocción
- Reducción de vapores y vahos molestos. Los vapores se extraen y condensan en la campana
- Desagüe a través del equipo: no se requiere desagüe adicional
- Instalación inicial y modificación posterior del equipamiento fácil
- Visualización de mensajes de servicio en la pantalla
- Deflectores fáciles de limpiar, lavables en el lavavajillas

Especificaciones técnicas

Valores de conexión:	200-240 V - 1 NAC
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia instalada:	140-170 W
Absorción de corriente (A):	0,7 A
Potencia de aspiración:	705 m ³ /h
El nivel acústico operativo:	50-65 dB(A)

Dimensiones y pesos

Anchura (An):	854 mm
Altura (Al):	313 mm
Profundidad (Pr):	885 mm
Peso:	50 kg

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (1.4301/AISI 304))

Especificaciones/Fichas técnicas

UltraVent - Tipos 6-1/1, 10-1/1



Nota

- Para la instalación de un UltraVent o UltraVent Plus de extracción en una SelfCookingCenter (desde 04/2004) o CombiMaster Plus se necesita un kit de adaptación pertinente
- Se deben tener en cuenta las normas y reglamentos locales para instalaciones de aire acondicionado
- Solo permitido para la instalación en equipos eléctricos
- Para todos los equipos y montajes Combi-Duo con UltraVent o UltraVent Plus, recomendamos dejar una distancia de 450 mm por encima
- En los equipos de mesa con un tamaño hasta 10-1/1, previa comprobación por parte de un técnico especializado en todas las condiciones generales, locales y aplicables a cada caso concreto, se podrá reducir esta distancia a un mínimo de 250 mm
- No utilizar con VarioSmoker
- En el iCombi Pro y el iCombi Classic de los modelos 6-1/1 y 6-2/1, se recomienda la instalación sobre una mesa II elevada o una mesa III versión UltraVent

Homologaciones




Especificaciones/Fichas técnicas


UltraVent - Tipos 6-1/1, 10-1/1




Vorderansicht
Front view
Vue de face

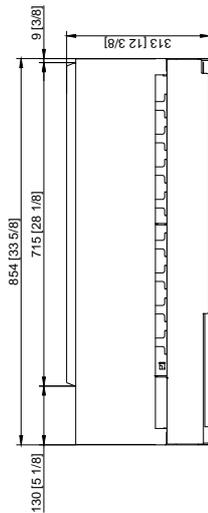


Seitenansicht
Side view
Vue de côté

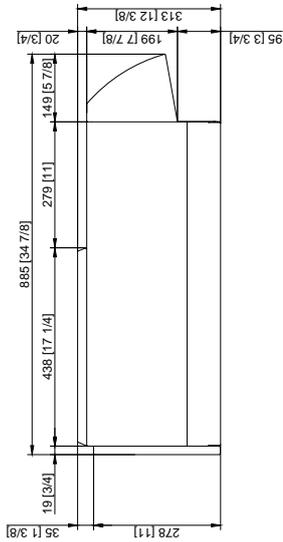

Rückansicht
Back view
Vue arrière

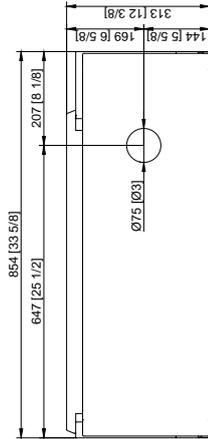

Draufsicht
Top view
Vue de dessus

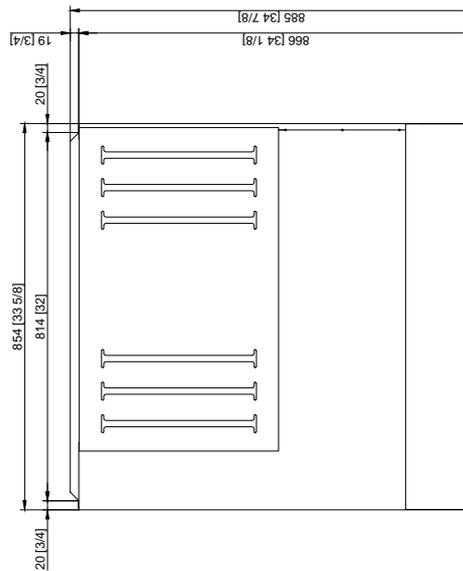

Information/Information/Information		Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion	
Ziehungsstand: unterliegt nicht den Änderungen!		UltraVent (CP-CC 6-1/1 and 10-1/1)	
Printed drawing is not automatically updated!		(Master view)	
Le mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!			
Revision/Revisión/Revisión		Date/Date/Date	
RATIONAL AG 2019		RATIONAL AG 2019	
Index/Index/Indice		Nr./No./Beschreibung/Description/Description	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	